

dne **4. 8. 2021** od **7:30** do **17:30** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Mezouň (okres Beroun)**

č. p. 29-33, 35, 37, 51, 57, 60-64, 78, 80-88, 90, 92, 96-100, 102, 107, 109, 113, 116, 121, 123, 127, 136, 139,
141, 143, 149, 153, 154, 199, 209

č. ev. 13, 46

Nučice (okres Praha-západ)

K Letníku: č. p. 254, 257, 299, 682, 772, 775; č. ev. 175

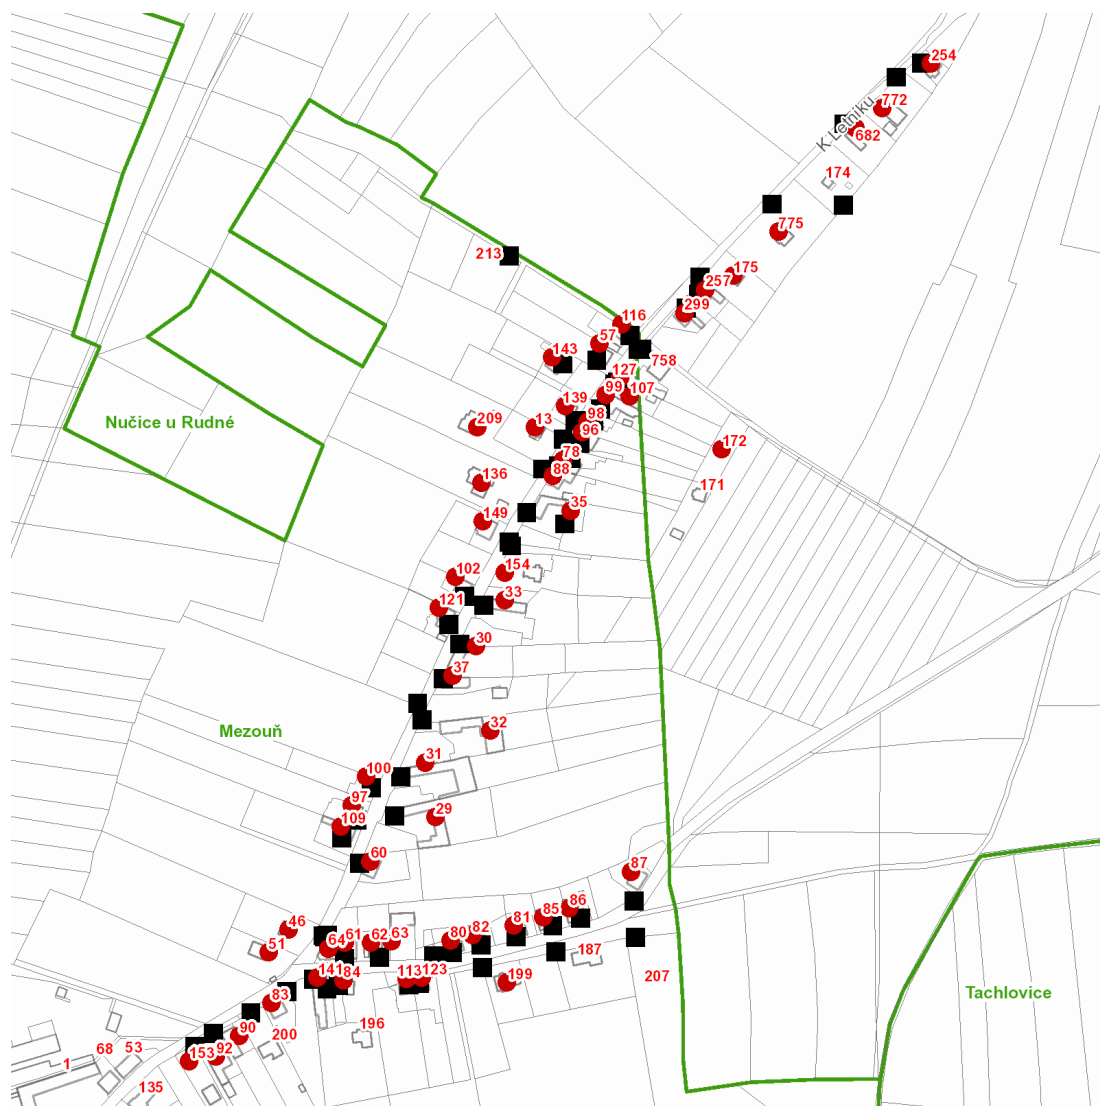
V Hlubokém: č. ev. 172

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne 4. 8. 2021 od 7:30 do 17:30 hodin**Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit****VYSVĚTLIVKY**

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: ir5aj75 (Obec Mezouň)

IDDS: 433b2fy (OBEC NUČICE)